


ENROBAGE 3 cms  
 ENCRAGE DES PANNEAUX 1 MAILLE  
 RECOUVREMENT DES PANNEAUX 30 cms  
 ——— NAPPE INFERIEURE  
 - - - - - NAPPE SUPERIEURE

Ajouter renforts sous escaliers et sous profils.		A	24.09.90
MODIFICATIONS			
HYPOTHESES DE CALCUL (B.A.E.L.)			
STABILITE AU FEU	II	CHARGE PERMANENTE	120kN/m
SEISME	-	CHARGE VARIABLE	5kN/m
ARCHITECTE: SCPA. O. RIGAL - C. BARGAS		MAITRE D'OUVRAGE: FONDATION ST JOSEPH	
ENTREPRISE: SOGEA		BUREAU DE CONTROLE: SOCOTE C	

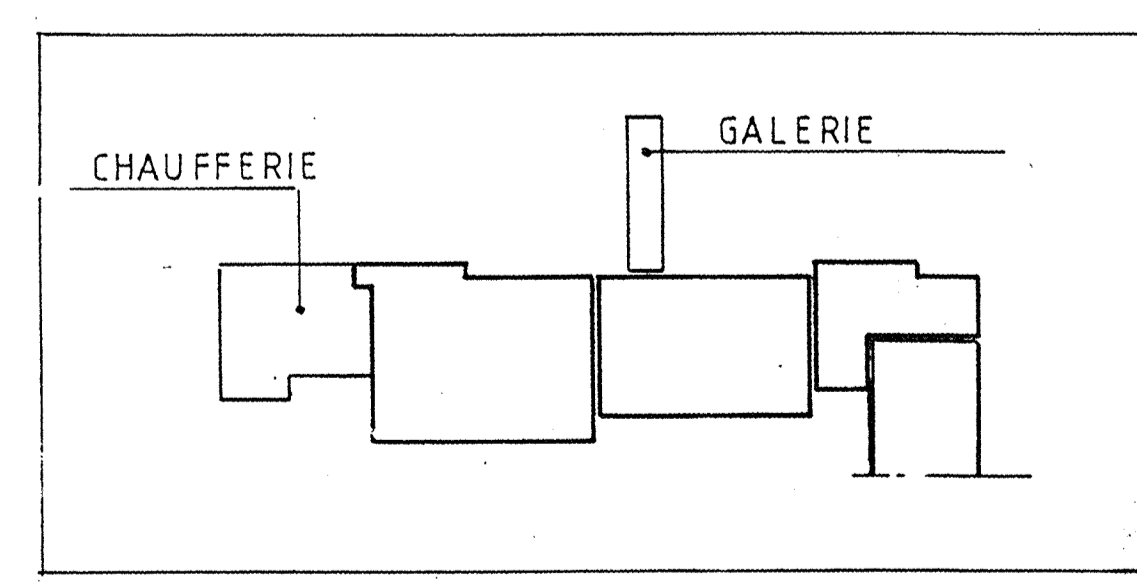

**SETI** EVOLUC 11 D 1 Impasse Paradou La Seyde 13009 MARSEILLE Tél. 91 27 12 12 - Télécopie 91 73 96 44

**BUES II bis** M-792  
 HOPITAL ST JOSEPH - MARSEILLE  
 aile EST  
 FONDATIONS  
 RADIER FERRAILLAGE  
 E/14 A

INGENIEUR: A.W. LEVEILLER: M.H. DATE: 27.7.90